

ГОСЭНЕРГОГАЗНАДЗОР НАПОМИНАЕТ

ЗАЧЕМ НУЖНО ПРОВЕРЯТЬ ТЯГУ?

Отсутствие тяги в дымовых и вентиляционных каналах может привести к отравлению продуктами сгорания газа.

Перед каждым использованием газовыми водонагревателями, другими приборами, имеющими отвод продуктов сгорания в дымоходы, необходимо проверять наличие тяги в дымоходе.

Нельзя изменять устройство дымовых и вентиляционных систем, заклеивать вентиляционные каналы, присоединять к вентиляционным каналам дымоотводы газонпользующего оборудования, замуровывать или заклеивать «карманы» и люки, предназначенные для чистки дымоходов.

Нельзя самовольно устанавливать дополнительные шиберы в дымоходах и на дымоотводящих трубах от водонагревателей.

Владельцы индивидуальных жилых домов в зимнее время должны периодически проверять оголовки дымоходов с целью недопущения их обмерзания и закупорки, а также возникновения эффекта «обратной тяги», часто возникающего в осенне-зимний период из-за перепада давления. Помните! При отсутствии тяги пользование газовыми приборами запрещено!

ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМО РЕГУЛЯРНО ПРОВОДИТЬ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИ- ВАНИЕ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ?

Для безопасного использования газа в быту важнейшую роль играет не только знание правил, но и исправность эксплуатируемого газового оборудования.


Чтобы не случилось трагичной ситуации необходимо проводить периодическое техническое обслуживание газонпользующего оборудования.

ЧЕМ ГРОЗИТ САМОВОЛЬНОЕ ВЕДЕНИЕ РАБОТ НА ГАЗОВЫХ СЕТЯХ?

В результате самовольного подключения газового оборудования высока вероятность утечки газа, а как следствие взрыво-/пожароопасной ситуации. Кроме того, неквалифицированный монтаж (водонагревателя) может привести к гидратной закупорке: попаданию воды в газораспределительную систему, и перебоям газоснабжения в жилом доме. Это, в свою очередь, потребует проведения серьезных и дорогостоящих аварийно-восстановительных работ, с возможной перекладкой участков газопровода.

ПРИ ЗАПАХЕ ГАЗА ЗВОНИТЬ 104

ДЫМОХОД

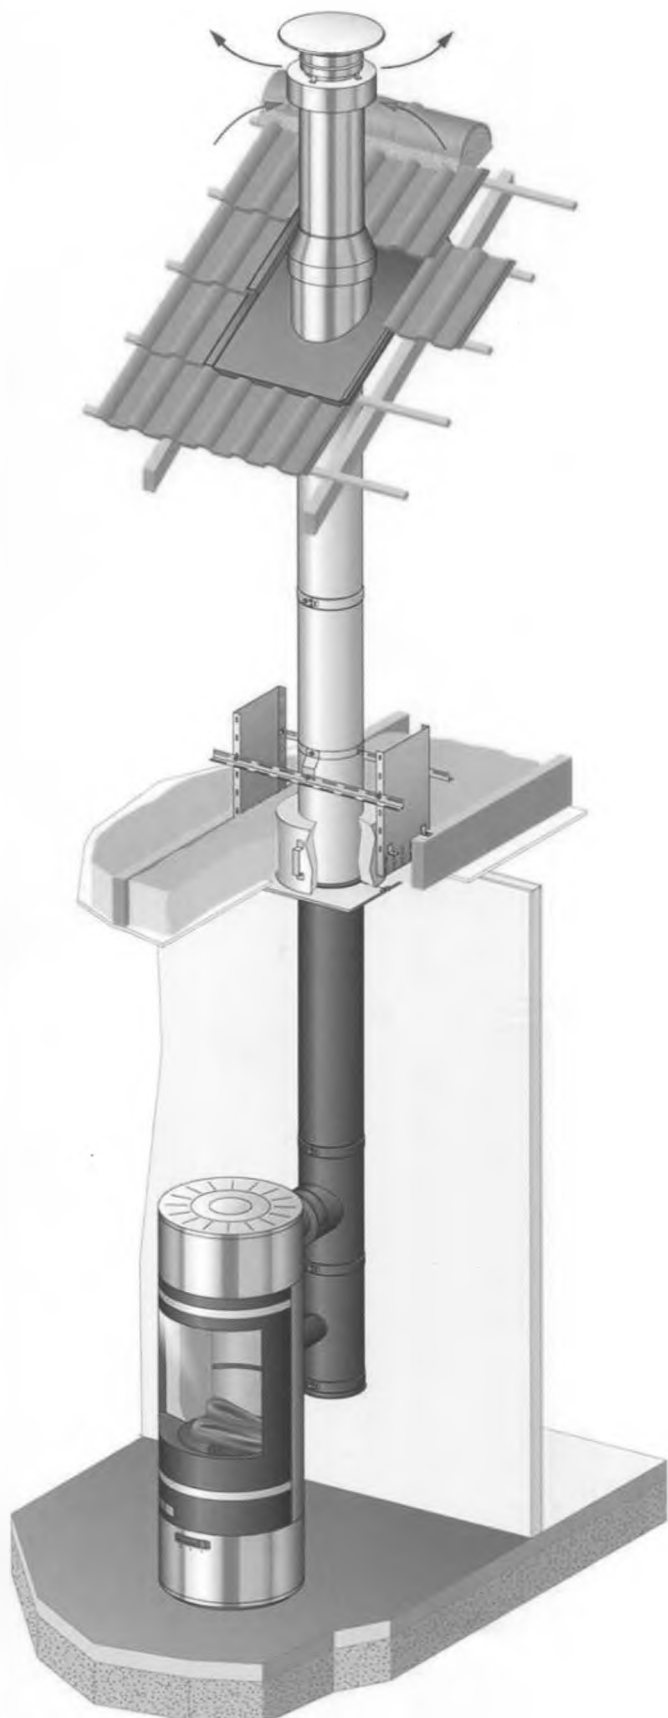

ЗАЧЕМ НУЖНО ПРОВЕРЯТЬ ТЯГУ?

Отсутствие тяги в дымовых и вентиляционных каналах может привести к отравлению продуктами сгорания газа



Проверка технического состояния вентиляционных и дымовых каналов производится специализированной организацией, осуществляющей деятельность по очистке и ремонту дымовых и вентиляционных каналов



Нельзя изменять устройство дымовых и вентиляционных систем, заклеивать вентиляционные каналы, присоединять к вентиляционным каналам дымоотводы газоиспользующего оборудования, замуровывать или заклеивать прочистные «карманы» и люки, предназначенные для чистки дымоходов



Необходимо проверять тягу до включения и во время работы газоиспользующего оборудования



При отсутствии тяги газовым прибором пользоваться запрещено!

